


VÝTLAČNÉ POTRUBIE Č.3
HDPE DN/OD 125 - 986,15 m


STOKA "C1"
PVC DN/OD 250 - 353,50 m



LEGENDA:


- NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE-gravitačný prietok
- NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ POTRUBIE-tlakový prietok
- STANIENIE NA POTRUBÍ
- VSTUPNÁ ŠACHTA NA POTRUBÍ
- PROFIL POTRUBIA (mm)/SPÁD (promile) - DĹŽKA (m)
- KRÍŽOVACIE CESTY A TRATE ŽSR -pretláčaním
- KRÍŽOVANIE VODNÉHO TOKU-podchod pod dnom
- PČS - PREČERPÁVAČIA ČERPAČIA STANICA
- NAVRHOVANÁ EL. NN PRÍPOJKA K ČS
- JESTVUJÚCI VODOVOD
- JESTVUJÚCI PLYNOVOD STL
- JESTVUJÚCI PLYNOVOD VTL

KLAD LISTOV:

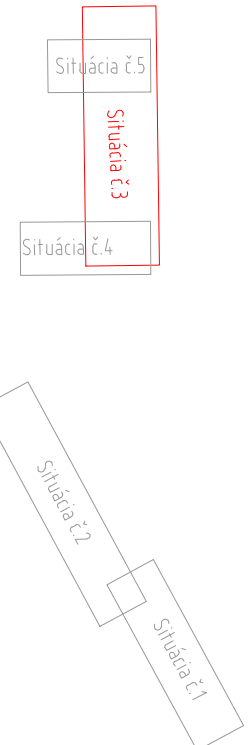

VÝŠKOVÝ SYSTÉM-Bpv

UPOZORNENIE !!!
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ
VÝTÝČIT PODZEMNÉ VEDENIA



VodoKap - SK, s.r.o.
080 01 PREŠOV, JARKOVÁ 28, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

STAVBA:	Obec Drienovská Nová Ves	HL. NŘ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL:	VodoKap - SK, s.r.o.
MESTO STAVBY:	Drienovská Nová Ves	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič Marián	Wskladovanie odbernej činnosti vo výstrobe: projektovanie vodospodporných stavieb	
OKRES:	Prešov	VYPRACOVÁV:	Ing. Pekarovič Marián	ČÍSLO ZÁKAZKY:	639/2025
KLASIFIKAČIA STAVBY:	ZZZ3			DÁTUM:	12.2025
				FORMÁT:	A4
STAVBA:	Obec Drienovská Nová Ves - kanalizácia, 1.etapa				PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
STAVBYNÝ SUBJEKT:	SO 01 Splašková stoková sieť				DSP
PRÍLOHA:	SITUÁCIA Č. 3 - Stoka "C", stoka "C2"				ČÍSLO PRÍLOHY: 04